



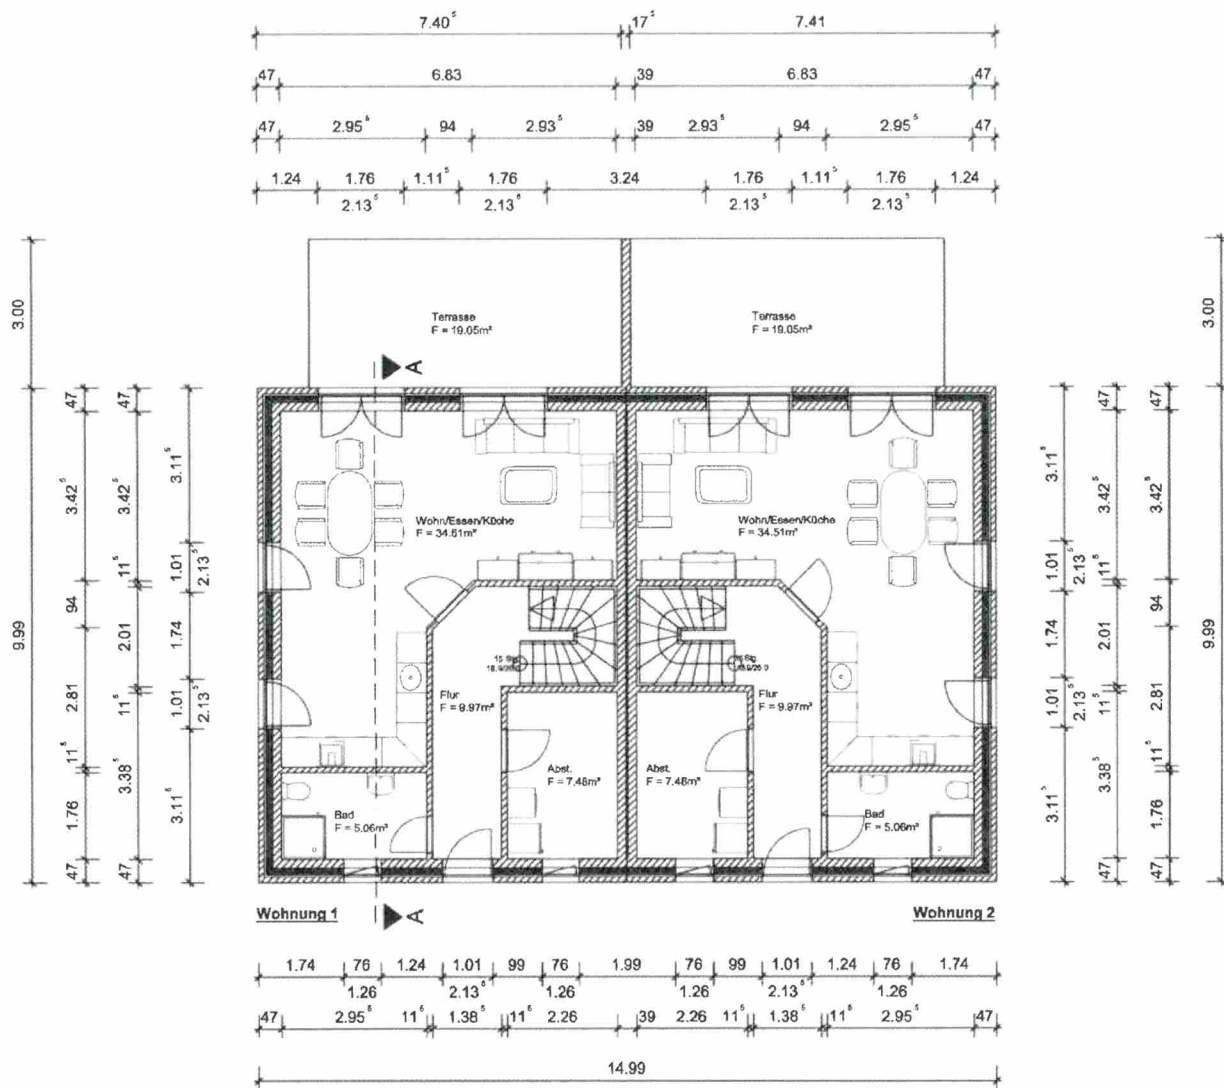

Hinweise:
 Die vorliegende Zeichnung ist auf Übereinstimmung mit der genehmigten Zeichnung zu überprüfen !!
 Alle Maße sind am Bau zu prüfen !!
 Unstimmigkeiten sind vor der Bauausführung mit der Bauleitung zu klären !!
 Für die Einhaltung der Maße haftet allein der Unternehmer !!

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	GEZEICHNET
Ausführung gemäß der ENEC in der gültigen Fassung, der Statik, der DIN 4109 (Schallschutz) und der DIN 4102 (Brandschutz)			
Nach § 44 Abs. 5 a. 1 + 2 der NBauO müssen alle Schlaftürme, Kinderzimmer und Flure, über Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen, jeweils min. einen Rauchmelder haben. Die Rauchmelder müssen so abgebaut und betrieben werden, das Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird.			
Die Grenzabstände und die zul. Höhen sind vom Unternehmer eigenverantwortlich zu prüfen. Ggf. Gebäude vom Vermesser einmessen bzw. prüfen lassen. !!			
Mit Unterzeichnung und Einreichung dieser Unterlagen erfolgt die vollständige Anerkennung durch die Bauherrschaft. !!			
Die Ausführung der Baumaßnahme wird vom Unterzeichner / Einbauvertragspartner nicht überwacht !!			
PROJEKT: Errichtung eines Wohnhauses mit 2 WE Gen-Leder 28736 Krummhörn			
BAUHERR: Edith Mura Am Pleumer Ring 40 28736 Krummhörn			
Plan: Erdgeschoss			
DATUM: 21.02.2024	GEZEICHNET: D.D	M. 1 : 100	
Die Zeichnung entspricht nicht den Kriterien einer Ausführungszeichnung. !!			Plan - Nr. 1

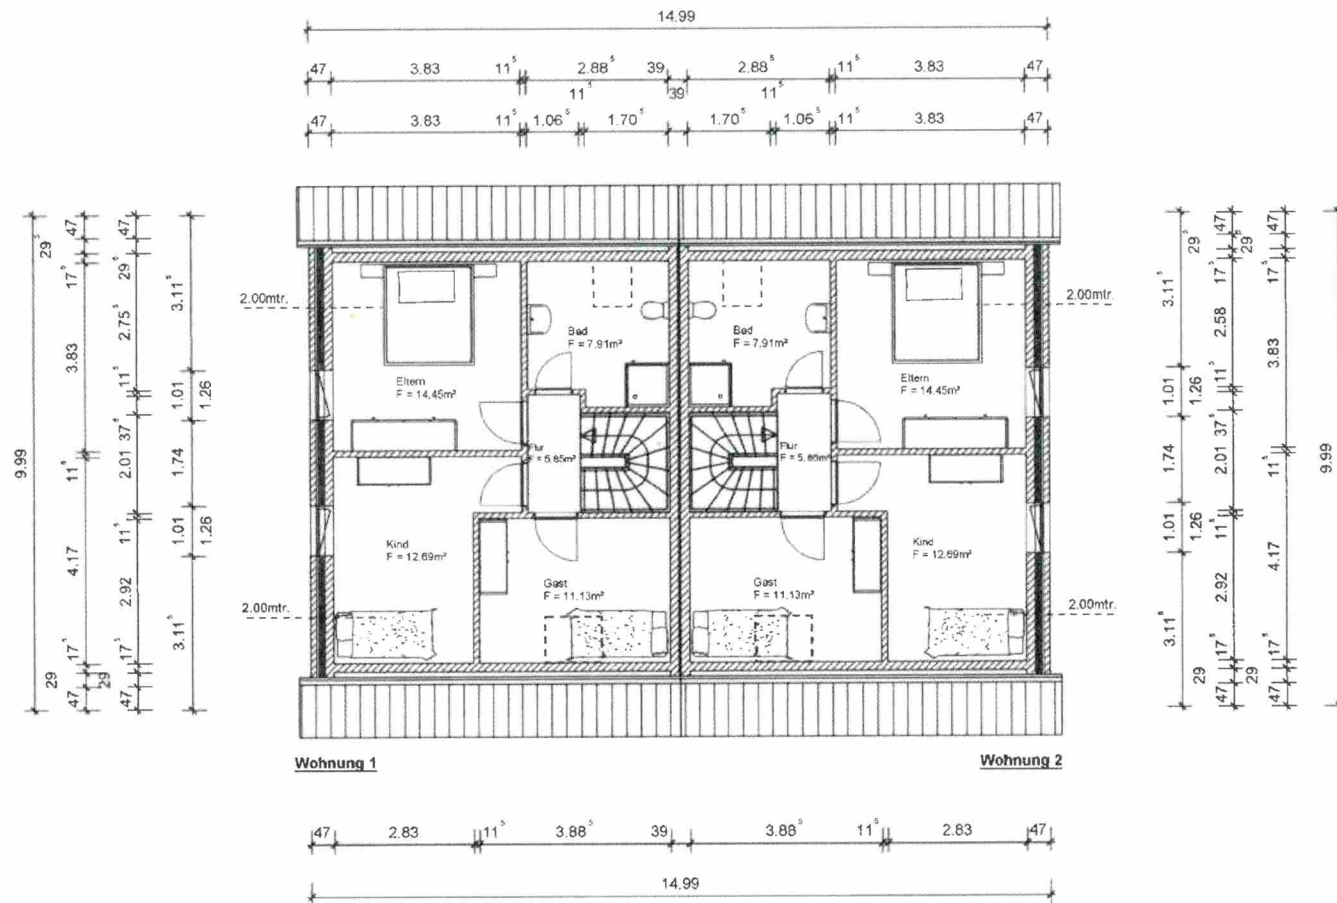


Hinweis:
 Die vorliegende Zeichnung ist auf
 Übereinstimmung mit der genehmigten
 Zeichnung zu überprüfen !!!
 Alle Maße sind am Bau zu prüfen !!
 Unstimmigkeiten sind vor der Bauausführung
 mit der Bauleitung zu klären !!
 Für die Einhaltung der Maße haftet allein
 der Unternehmer !!

Der Entwurfsverfasser

Die Bauherrin

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	GEZEICHNET
Planung: Ingenieur- und Architekturbüro Smidt Ingenieure & Architekten Dipl.-Ing. M. Eng. Bastian Smidt & Team Ditzumer Weg 9, 26725 Emden Tel.: 04921-9974399, Fax: 04921-9993338 Email: info@ingenieururbuero-smidt.de			
Ausführung gemäß der ENEC in der gültigen Fassung, der Stabk, der DIN 4109 (Schallschutz) und der DIN 4102 (Brandschutz)			
Nach § 44 Abs. 5 a. 1 + 2 der NBauO müssen alle Schlafzimmern, Kinderzimmer und Flure, über Rettungswege von Aufenthalts- räumen führen, jeweils min. einen Rauchmelder haben. Die Rauchmelder müssen so eingebaut und betrieben werden, das Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird.			
Die Grenzabstände und die zul. Höhen sind vom Unternehmer eigenverantwortlich zu prüfen. Ggf. Gebäude vom Vermesser einmessen bzw. prüfen lassen. !!			
Mit Unterzeichnung und Einzeichnung dieser Unterlagen erfolgt die vollständige Anerkennung durch die Bauherrschaft. !!			
Die Ausführung der Baumaßnahme wird vom Unterzeichner / Entwurfsverfasser nicht überwacht !!			
PROJEKT: Errichtung eines Doppelhauses mit 2 Pkw-Einstellplätze Gen-Leder 26738 Krummhörn			
BAUHERR: Edith Murra Am Pilsener Ring 40 26738 Krummhörn			
Plan: Dachgeschoss			
DATUM: 21.02.2024	GEZEICHNET: D.D	M. 1 : 100	
Die Zeichnung entspricht nicht den Kriterien einer Ausführungszeichnung. !!		Plan - Nr. 2	

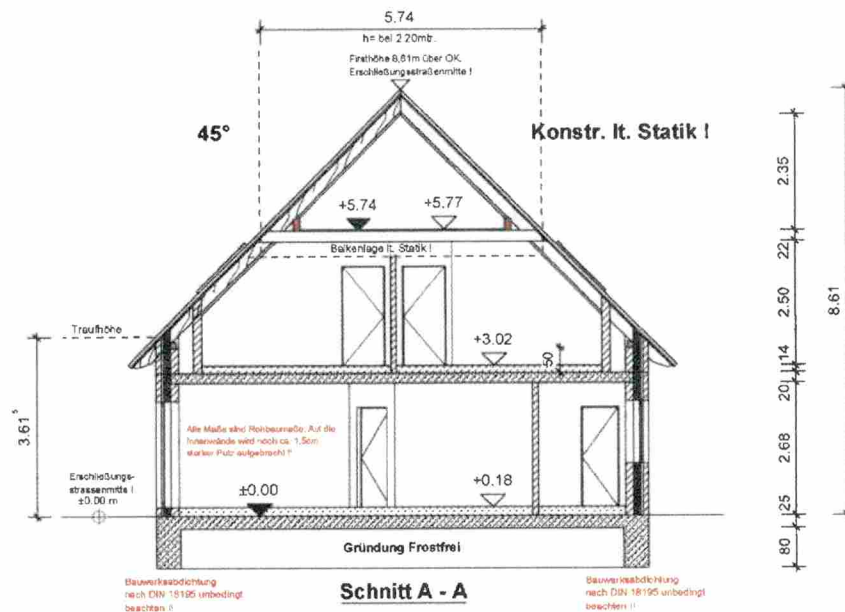


Hinweis:
Die vorliegende Zeichnung ist auf Übereinstimmung mit der genehmigten Zeichnung zu überprüfen !!
Alle Maße sind am Bau zu prüfen !!
Unstimmigkeiten sind vor der Bauausführung mit der Bauleitung zu klären !!
Für die Einhaltung der Maße haftet allein der Unternehmer !!

Der Entwurfsverfasser

Die Bauherrin

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	GEZEICHNET
Planung: Ingenieur- und Architekturbüro Smidt Ingenieure & Architekten Dipl.-Ing. - M. Eng. Bastian Smidt & Team Ditzumer Weg 9, 26725 Emden Tel.: 04921-9974399, Fax: 04921-9993338 Email: info@ingenieburo-smidt.de			
Ausführung gemäß der ENEC in der gültigen Fassung, der Stabk. der DIN 4109 (Schallschutz) und der DIN 4102 (Brandschutz)			
Nach § 44 Abs. 5 n. 1-2 der NBauO müssen alle Schlafräume, Kinderzimmer und Flure, über Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen, jeweils min. einen Rauchmelder haben. Die Rauchmelder müssen so eingebaut und betrieben werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird.			
Die Grenzabstände und die zul. Höhen sind vom Unternehmer eigenverantwortlich zu prüfen. Ggf. Gebäude vom Vermesser einmessen bzw. prüfen lassen !!			
Mit Unterzeichnung und Einreichung dieser Unterlagen erfolgt die vollständige Anerkennung durch die Bauherrschaft !!			
Die Ausführung der Baumaßnahme wird vom Unterzeichner / Entwurfsverfasser nicht überwacht !!			
PROJEKT: Errichtung eines Doppelhauses mit 2 PKW-Einzelgaragen Grenz-Leder 26736 Krummhörn			
BAUHERR: Edith Murra Am Pilsener Ring 40 26735 Krummhörn			
Plan: Schnitt A - A			
DATUM: 21.02.2024	GEZEICHNET: D.D	M. 1 : 100	
Die Zeichnung entspricht nicht den Kriterien einer Ausführungszeichnung. !!			Plan - Nr. 3


Entwässerungsantrag

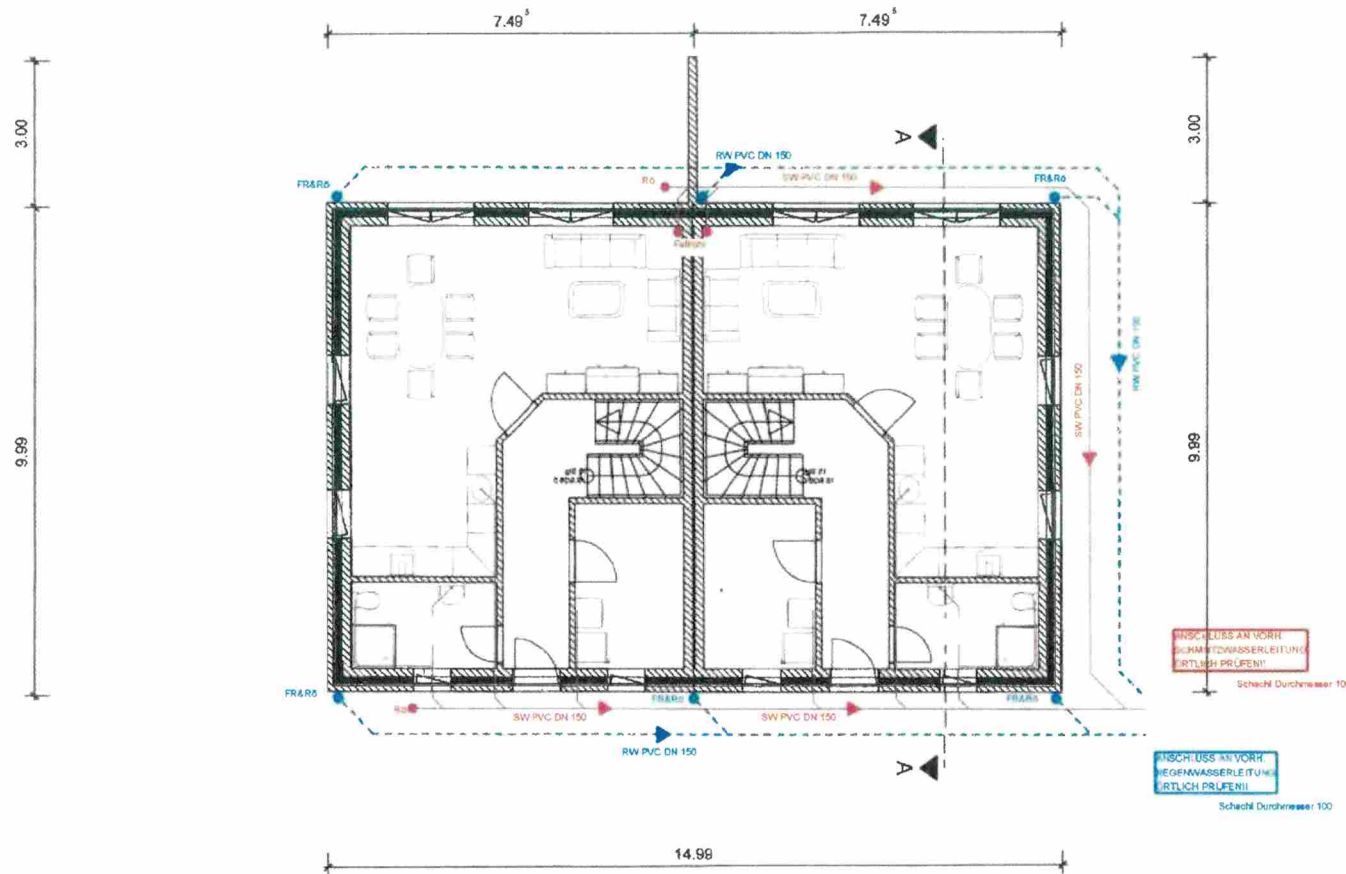


Legende:
 - SCHWABWASSERLEITUNG = rot Ø150mm
 - REGENWASSERLEITUNG = blau Ø150mm

Hinweis:
 Die vorliegende Zeichnung ist auf Übereinstimmung mit der genehmigten Zeichnung zu überprüfen !!
 Alle Maße sind am Bau zu prüfen !!
 Unstimmigkeiten sind vor der Bauausführung mit der Bauleitung zu klären !!
 Für die Einhaltung der Maße haftet allein der Unternehmer !!

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	GEZEICHNET
Ausführung gemäß der ENEC in der gültigen Fassung, der Statik, der DIN 4109 (Schallschutz) und der DIN 4102 (Brandschutz) Nach § 44 Abs. 5 S. 1 + 2 der NBauO müssen alle Schlafräume, Kinderzimmer und Flure, über Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen, jeweils min. einen Rauchmelder haben. Die Rauchmelder müssen so eingebaut und betrieben werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird. Die Grenzabstände und die zul. Höhen sind vom Unternehmer eigenverantwortlich zu prüfen. Ggf. Gebäude vom Vermesser abmessen bzw. prüfen lassen. !! Mit Unterzeichnung und Einreichung dieser Unterlagen erfolgt die vollständige Anerkennung durch die Bauherrenschaft. !! Die Ausführung der Baumaßnahme wird vom Unterzeichner / Entwurfsverfasser nicht überwacht !!			
PROJEKT: Errichtung eines Doppelhauses mit 2 PKW-Einstellplätze Gen.-Leder 26736 Krummhörn			
BAUHERR: Edith Murra Am Pfaumer Ring 40 26736 Krummhörn			
Plan: Erdgeschoss			
DATUM: 22.05.2024	GEZEICHNET: D.D	M. 1 : 100	
Die Zeichnung entspricht nicht den Kriterien einer Ausführungsskizze. !!			Plan - Nr. 1

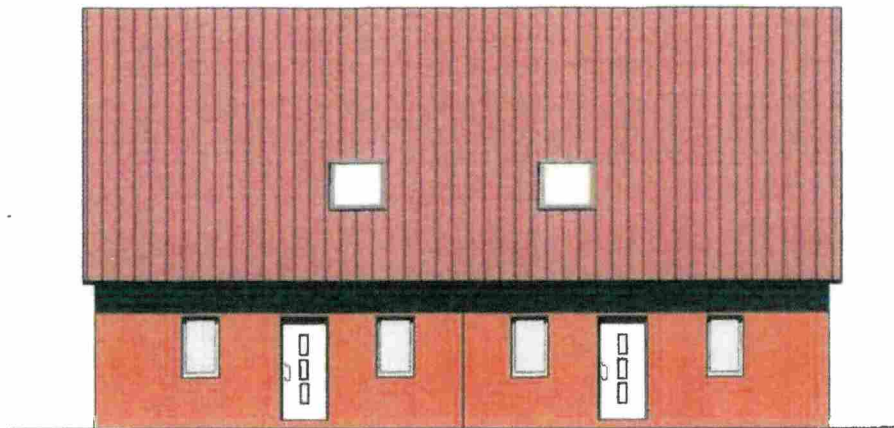


Ansicht Süd-West

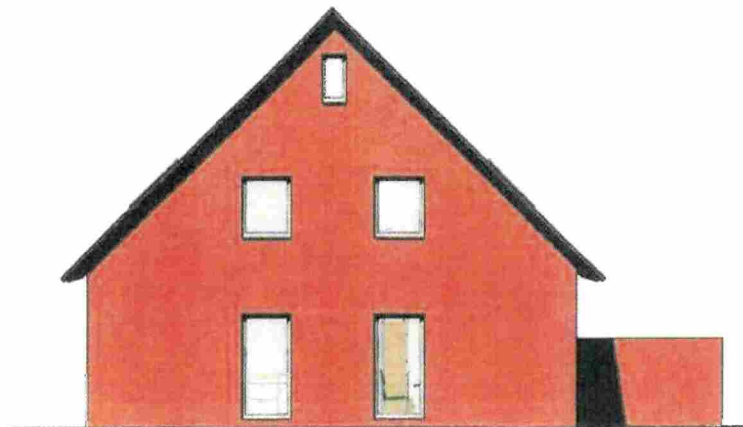

Ansicht Süd-Ost

Hinweise:
 Die vorliegende Zeichnung ist auf
 Übereinstimmung mit der genehmigten
 Zeichnung zu überprüfen !!!
 Alle Maße sind am Bau zu prüfen !!
 Unstimmigkeiten sind vor der Bauausführung
 mit der Bauleitung zu klären !!
 Für die Einhaltung der Maße haftet allein
 der Unternehmer !!

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	GEZEICHNET
Ausführung gemäß der ENEC in der gültigen Fassung, der Bauteil, der DIN 4109 (Schallschutz) und der DIN 4102 (Brandschutz)			
Nach § 44 Abs. 5 s. 1 + 2 der NBauO müssen alle Schlafräume, Kinderzimmer und Flure, über Rettungswege von Aufenthalts- räumen führen, jeweils min. einen Rauchmelder haben. Die Rauchmelder müssen so eingebaut und betrieben werden, das Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird.			
Die Grenzabstände und die zul. Höhen sind vom Unternehmer eigenverantwortlich zu prüfen. Ggf. Gebäude vom Vermesser einmessen bzw. prüfen lassen. !!			
Mit Unterzeichnung und Einreichung dieser Unterlagen erfolgt die vollständige Anerkennung durch die Bauherrschaft. !!			
Die Ausführung der Baumaßnahme wird vom Unterzeichner / Entwurfsverfasser nicht überholt !!			
PROJEKT: Errichtung eines Wohnhauses mit 2 WE Garten-Länder 26736 Krummhörn			
BAUHERR: Edith Murre Am Plesumer Ring 40 26736 Krummhörn			
Plan: Ansichten 1			
DATUM: 06.07.2022	GEZEICHNET: D.D	M. 1 : 100	
Die Zeichnung entspricht nicht den Kriterien einer Ausführungszeichnung. !!			Plan - Nr. 4

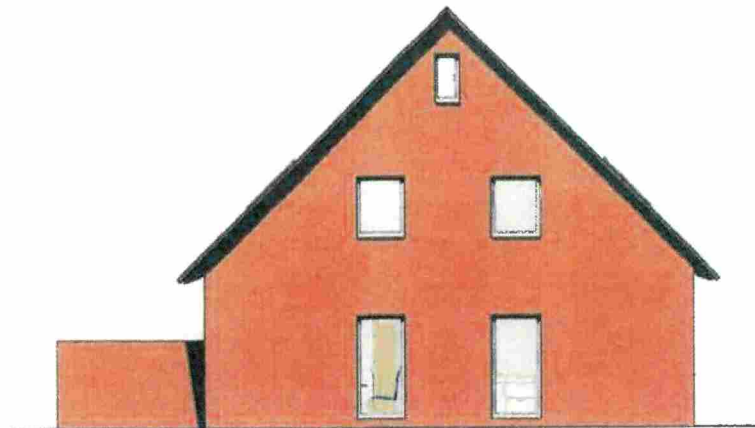

Ansicht Nord-West



Ansicht Nord-Ost

Hinweis:
Die vorliegende Zeichnung ist auf Übereinstimmung mit der genehmigten Zeichnung zu überprüfen !!
Alle Maße sind am Bau zu prüfen !!
Unstimmigkeiten sind vor der Bauausführung mit der Bauleitung zu klären !!
Für die Einhaltung der Maße haftet allein der Unternehmer !!

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	GEZEICHNET
Ausführung gemäß der ENEC in der gültigen Fassung, der Statik, der DIN 4109 (Schallschutz) und der DIN 4102 (Brandschutz)			
Nach § 44 Abs. 5 s. 1 + 2 der NBauO müssen alle Schlafräume, Kinderzimmer und Flure, über Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen, jeweils min. einen Rauchmelder haben. Die Rauchmelder müssen so abgestimmt und betrieben werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird.			
Die Grenzabstände und die zul. Höhen sind vom Unternehmer eigenverantwortlich zu prüfen. Ggf. Gebäude vom Vermesser abmessen bzw. prüfen lassen. !!			
Mit Unterzeichnung und Einreichung dieser Unterlagen erfolgt die vollständige Anerkennung durch die Bauherrenschaft. !!			
Die Ausführung der Baumaßnahmen wird vom Unterzeichner / Entwurfsverfasser nicht überwacht. !!			
PROJEKT: Errichtung eines Wohnhauses mit 2 WE Glen-Leder 26736 Krummhörn			
BAUHERR: Edith Mutz Am Pleumer Ring 40 26736 Krummhörn			
Plan: Ansichten 2			
DATUM: 06.07.2022	GEZEICHNET: D.D	M. 1 : 100	
Die Zeichnung entspricht nicht den Kriterien einer Ausführungszeichnung. !!			Plan - Nr. 8