


BAUHERR : HEINRICH DABELSTEIN , CLASHÜTTE , ALTER STEINDAMM 152

GEPRÜFT U. GENEHMIGT
 ZUM BAUG. BESCH. 19/ *MM* /19 (*1*)
 BAD OLDESLOE, DEN *20.4* 19
 KREIS STORMARN
 DER LANDRAT
 BAUAMT - BAUAUFSICHT
 I. A. ⁵⁹

[Handwritten signature]

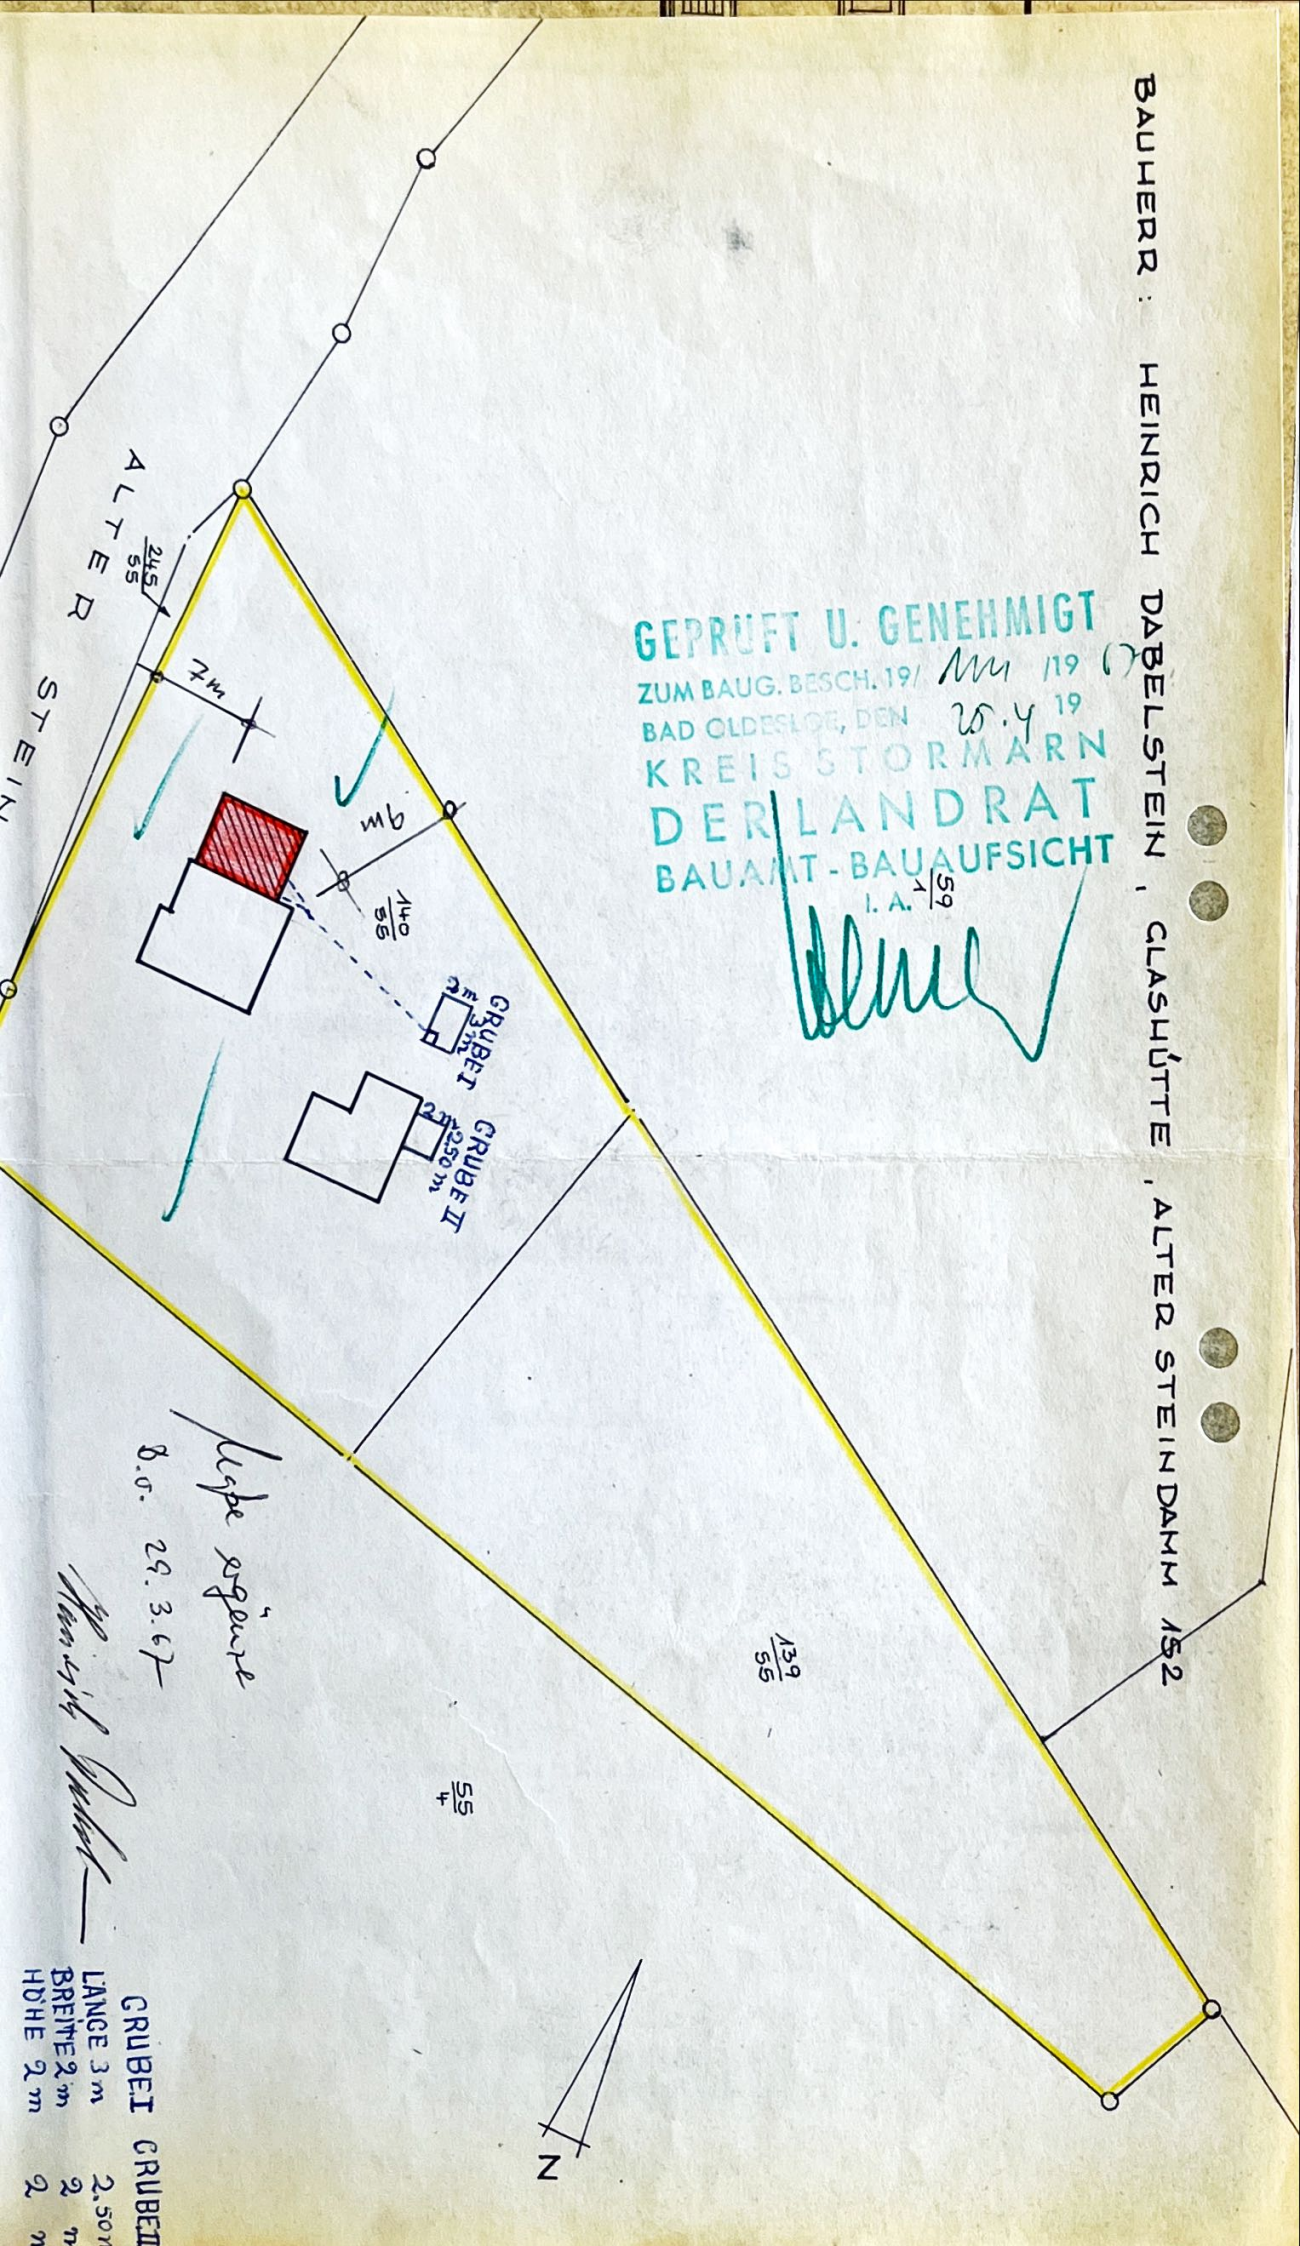

kepe agene
 8.0. 29.3.67


Heinrich Dabelstein

GRUBE I GRUBE II
 LANGE 3m 2.50m
 BREITE 2m 2m
 HOHE 2m 2m

OSTANSICHT

Siehe Auflagen im Baugen. Bescheid

GEPRÜFT U. GENEHMIGT
ZUM BAUVERFAHREN 1967
VON DER BAUVERFAHREN
KOMMISSION
DER LANDRAT
BAUAMT - BAUAUFSICHT

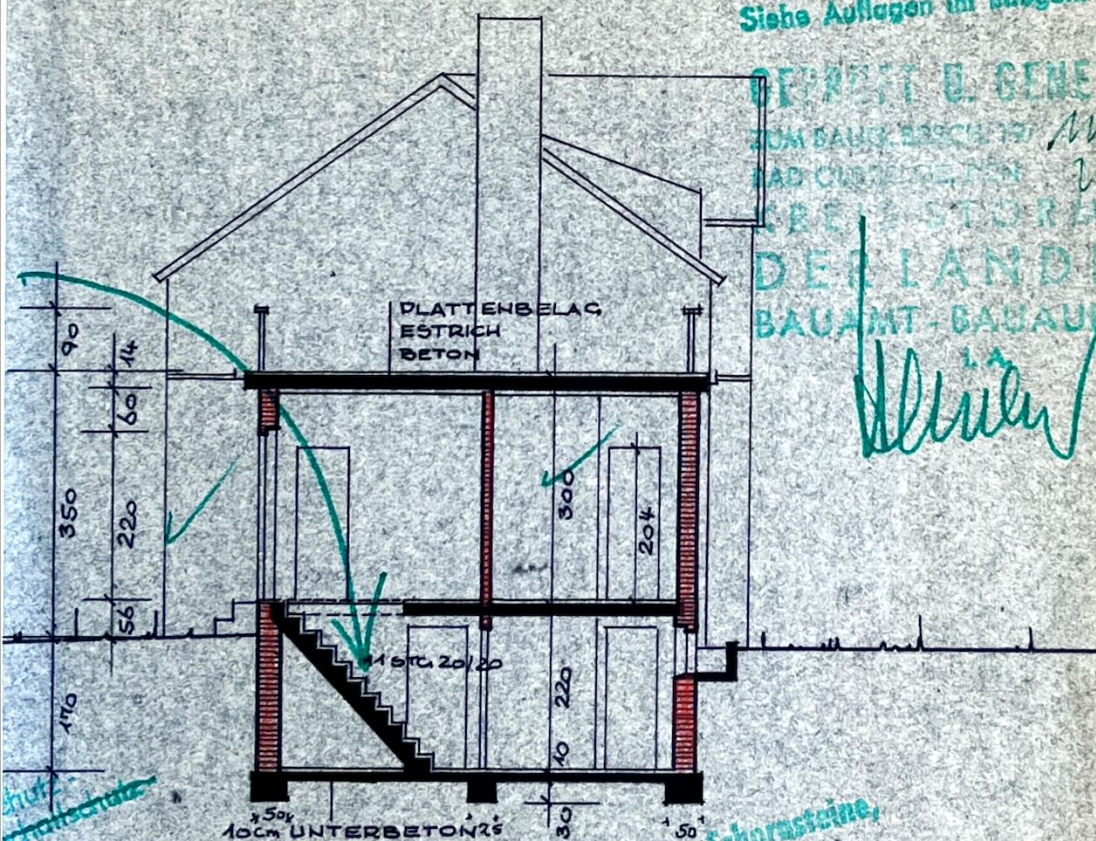

SCHNITT

Feuerungsanlagen, Schornsteine,
Verbindungsstücke
nach DIN 18160 Bl. 1 + 2 herstellen

HAMBURG, D. B. 2.1967.



NEUBAU



VORHANDENES GEBÄUDE


Die zulässige Bodenpressung
ist örtlich zu prüfen.
Die Fundamente sind entspre-
chend zu bemessen.

DER BERAT. ING.:
Dipl.-Ing. Joh. Hofmann
Berat. Ing. Hofmann
2102 Hamburg 93
An der Mühlenweier 51


DER BAUHER: *Haus mit Garten*

J.NR. 2642.

AN EIN WOHNHAUS IN GLASHÜTTE,

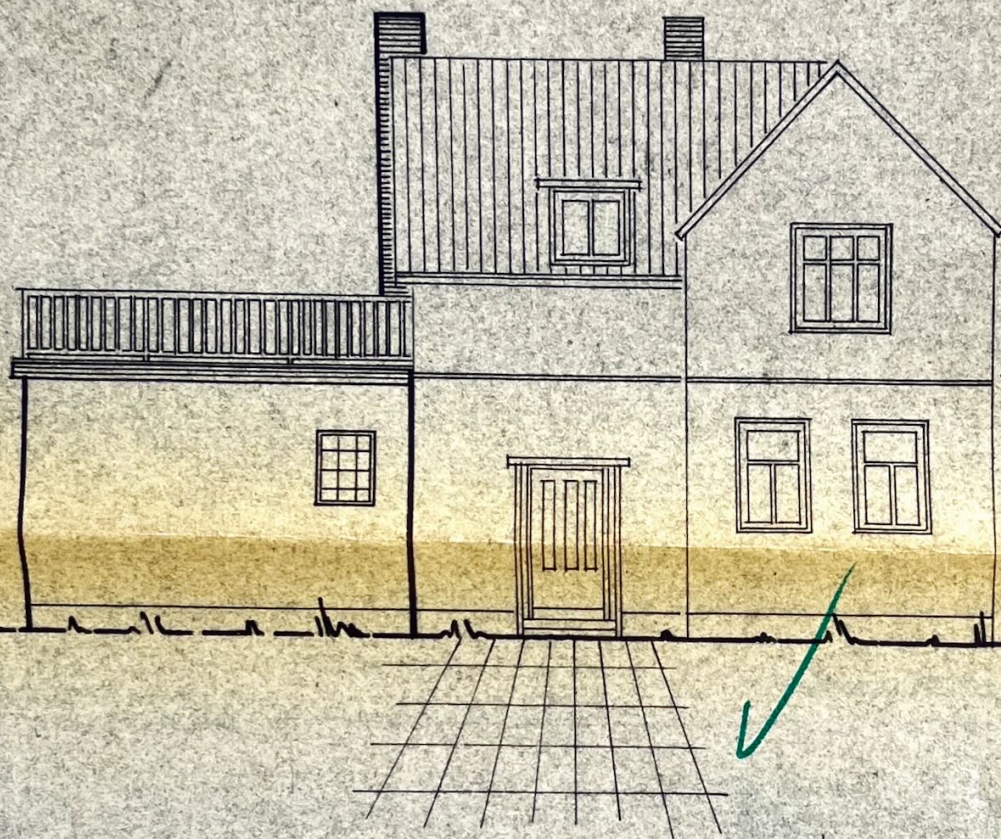


WESTANSICHT

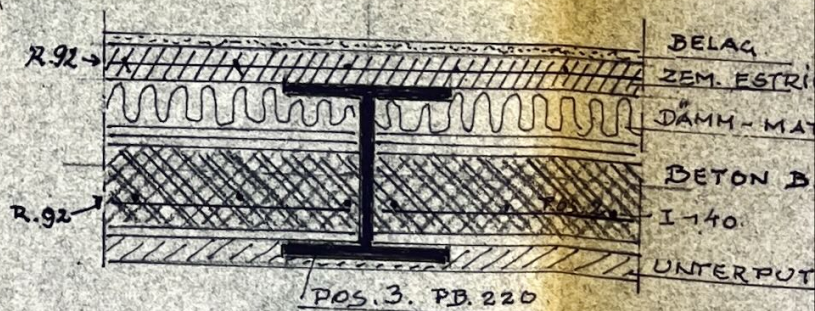


DETAIL POS. 1-2-3.

ASHÜTTE, ALTER STEINDAMM 152, BAUHER

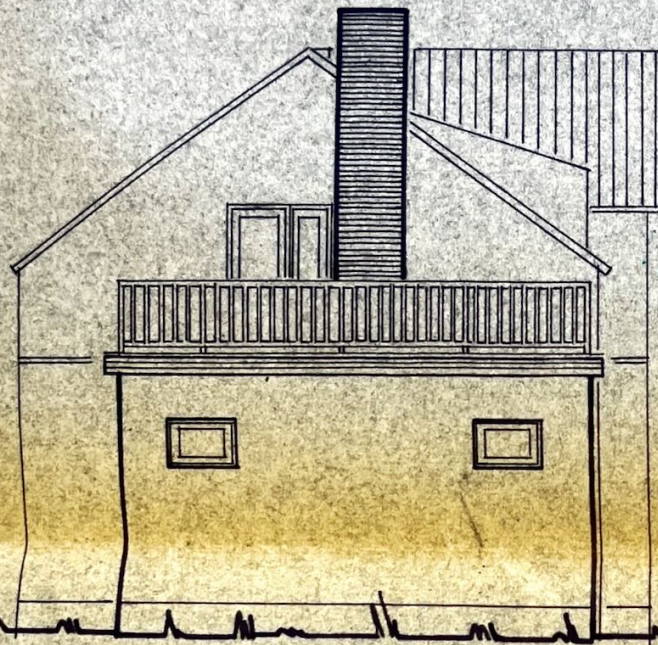

90 cm

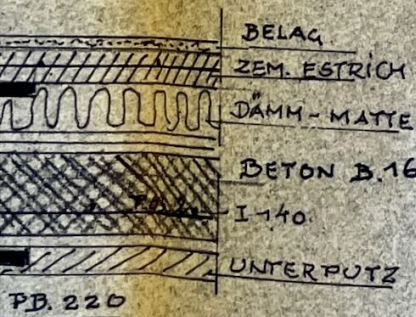

BELAG

ZEM. ESTRICH

DÄMM-MATTE

BETON B.160.


I-140

UNTERPUTZ

PB. 220

NORDANSICHT

S. 1-2-3.

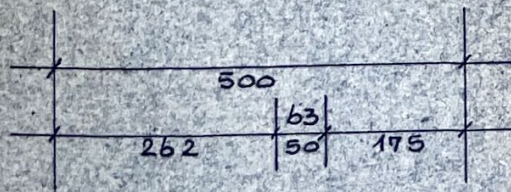

Steigungsverhältnis $2h + b = 63$ cm
Kopfhöhe mind. 200 m. § 87 LBO.

RD : HEINRICH DABELSTEIN



OSTANSICHT

Siehe Auflagen im Baugen. Bescheid

GEPRÜFT U. GENEHMIGT

UNTERPUTZ


CLASHÜTTE, D

OSTANSICHT

Siehe Auflagen im Baugen. Bescheid

GEPRÜFT U. GENEHMIGT
ZUM BAUG. BESCH. 19/11/1967
HAB. OLDENBURG, 25.4.19
KREIS STORMARN
DER LANDRAT
BAUAMT - BAUAUFSICHT

Blücher

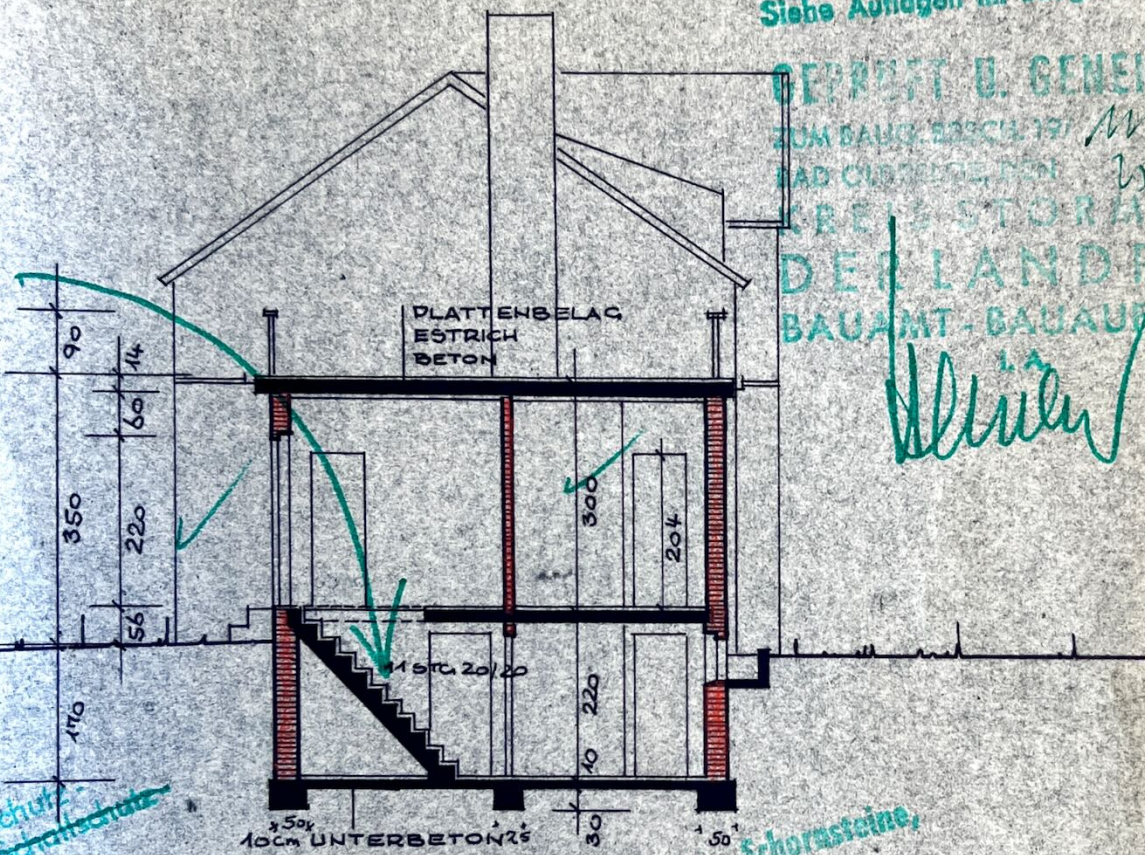

SCHNITT

„Feuerungsallogen, Schornsteine,
Verbindungsstücke
nach DIN 18160 Bl. 1+2 herstellen“

-  NEUBAU
-  VORHANDENES GEBÄUDE

HAMBURG, D. B. 2. 1967.

DER BERAT. ING.:
Dipl.-Ing. Joh. Hofmann
Bergedorf
2102 Hamburg 93
An der Mühlenweilern 51

Die zulässige Bodenpressung
ist örtlich zu prüfen.
Die Fundamente sind entspre-
chend zu bemessen.

DER BAUHERR:

Heinrich Palake

15.2.1967