Die Wangen der Schornsteine aus Mauersteinen müssen am Schornsteinkopft und in unbeheizten Räumen mind. 17,5 cm, bei Feuerstätten über 40.000 kcal/h im ganzen mind. 24 cm stark sein.

Öffnungen in Geländern, Brüstungen und anderen Umwehrungen dürfen bei mehr als 1,50 m Absturzhöhe nicht breiter als 12 cm sein!

Schornsteine müssen in gleicher Wangenstärke aus gleichem Material bis zum Schornsteinkopf durchgehen.
Schornsteinwangen dürfen nicht als Auflager für Massivdecken benutzt und belastet werden.

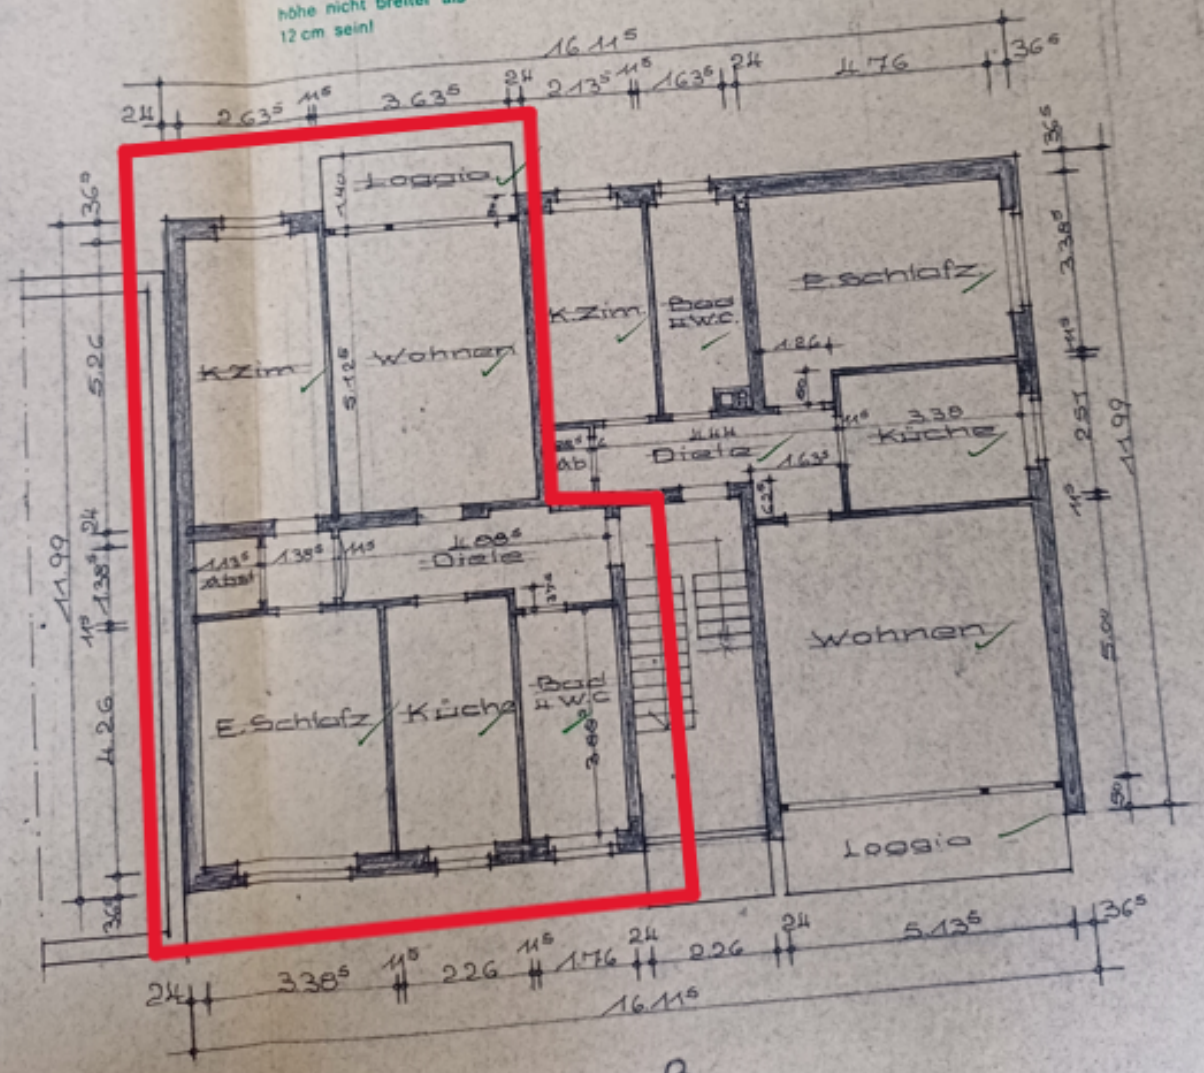

I. u II Geschoß

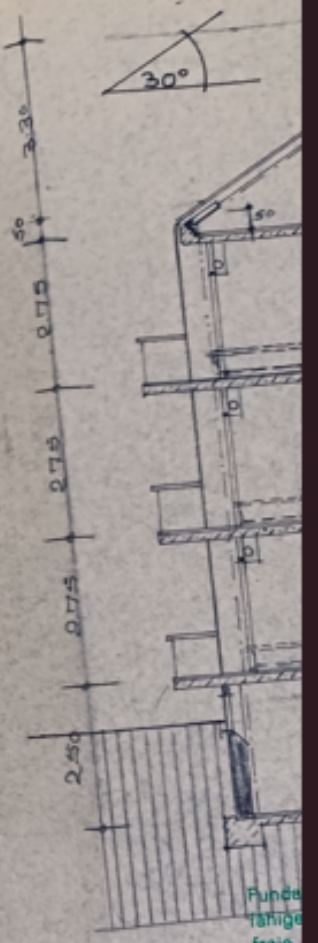

Neubo
für di
Lam
Im
Halte
Der
Haus