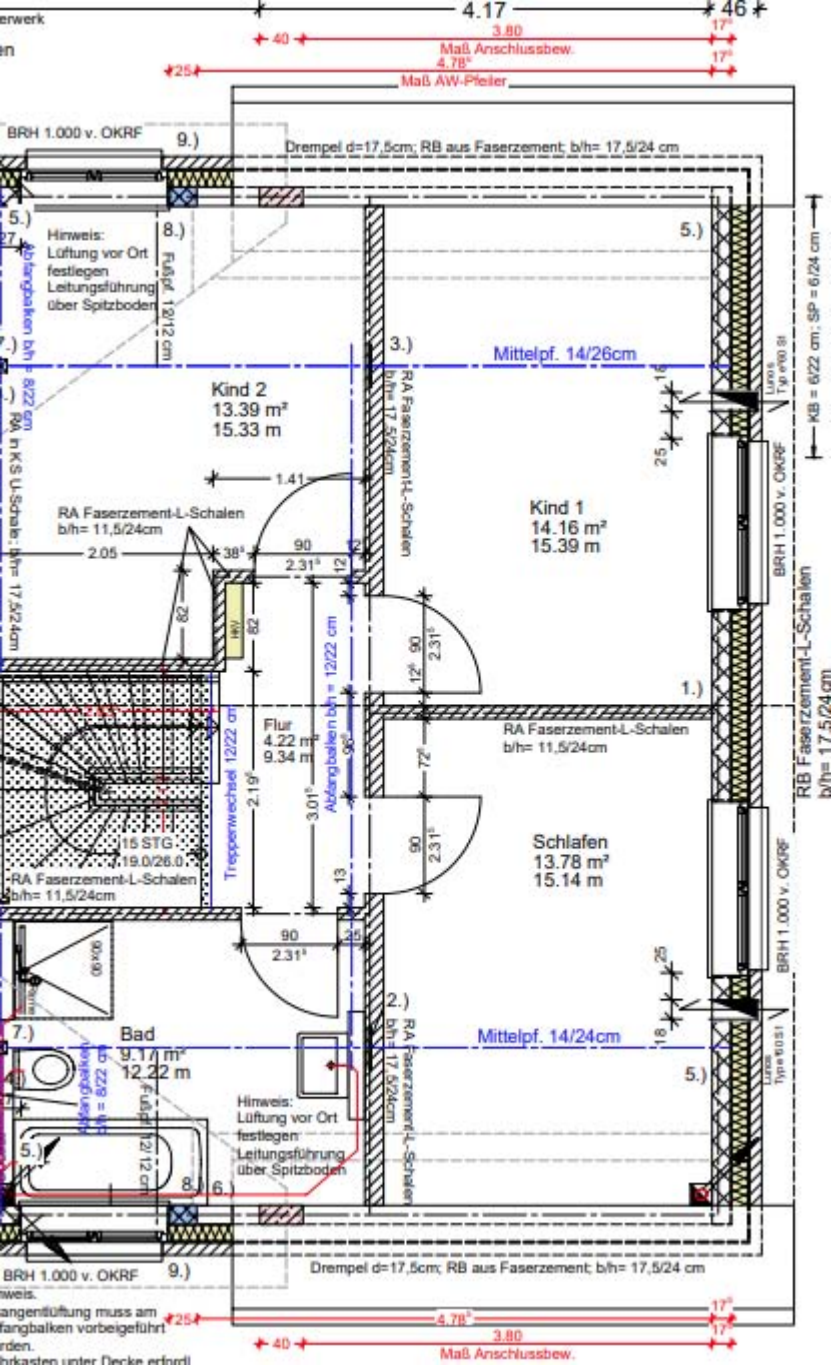

4.17
46
3.80
Maß Anschlussbew.
4.78
Maß AW-Pfeiler
BRH 1.000 v. OKRF
9.)
Drempel d=17,5cm; RB aus Faserzement; b/h= 17,5/24 cm
5.)
8.)
Hinweis:
Lüftung vor Ort
festlegen
Leitungsführung
über Spitzboden
Fußpf. 12/12 cm
Abfangbalken b/h = 8/22 cm
RA in KS U-Schale; b/h= 17,5/24cm
3.)
Mittelpf. 14/26cm
Kind 2
13.39 m²
15.33 m
RA Faserzement-L-Schalen
b/h= 17,5/24cm
1.41
RA Faserzement-L-Schalen
b/h= 11,5/24cm
2.05
38
90
2.31
Kind 1
14.16 m²
15.39 m
KB = 6/22 cm; SP = 6/24 cm
BRH 1.000 v. OKRF
RB Faserzement-L-Schalen
b/h= 17,5/24 cm
1.)
Flur
4.22 m²
9.34 m
Abfangbalken b/h = 12/22 cm
Treppenwechsel 12/22 cm
2.19
3.01
96
72
RA Faserzement-L-Schalen
b/h= 11,5/24cm
15 STG
19.0/26.0
RA Faserzement-L-Schalen
b/h= 11,5/24cm
Schlafen
13.78 m²
15.14 m
90
2.31
2.)
Bad
9.17 m²
12.22 m
Mittelpf. 14/24cm
Hinweis:
Lüftung vor Ort
festlegen
Leitungsführung
über Spitzboden
6.)
BRH 1.000 v. OKRF
9.)
Drempel d=17,5cm; RB aus Faserzement; b/h= 17,5/24 cm
4.78
3.80
Maß Anschlussbew.